Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia S.r.l. UNIPERSONALE
Servizio Distribuzione Gas
Via A. Mario, 42 63900 Fermo (FM) Tel. 0734.223495 Fax 0734.223495

INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLOGGIAMENTO GRUPPO DI MISURA (CONTATORE)

ESECUZIONE DI ALLOGGIAMENTO MEDIANTE

- Istallazione di nicchia prefabbricata o costruzione di nicchia in opera con sportello;
- Istallazione di armadietto completo di sportello.

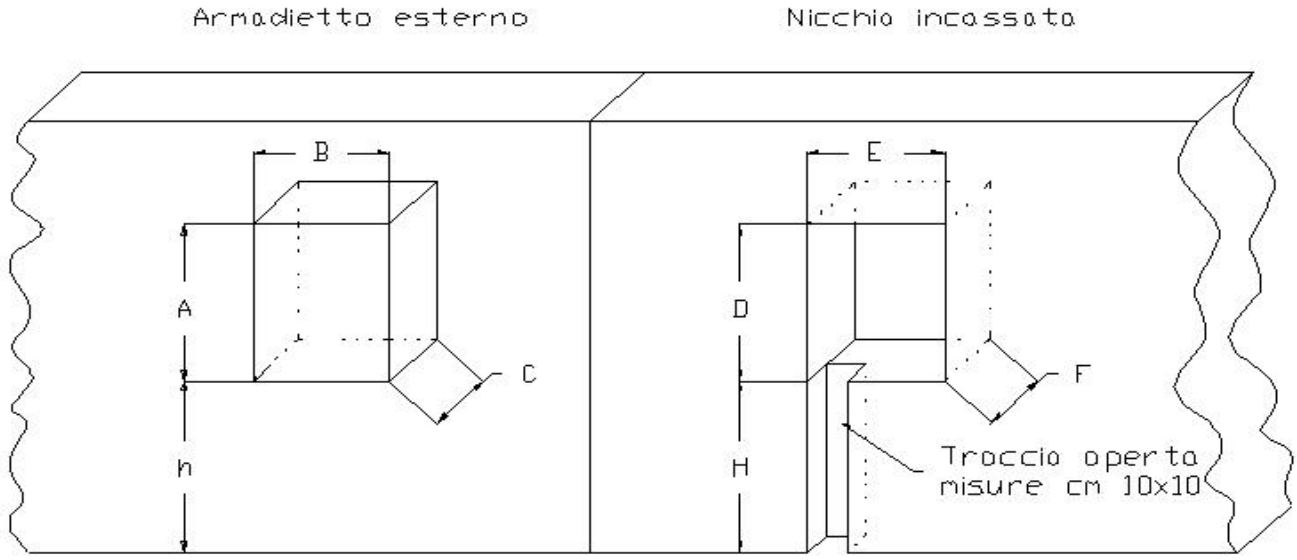

DIMENSIONI INTERNE MINIME DI ALLOGGIAMENTO (QUOTE IN cm.)						
H/h= Altezza di collocamento consigliata (min. 50 cm.) tenendo conto delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e pedonale						
CLASSE CONTATORE	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
G4	45	35	25	45	35	25
G4+Regolatore	45	70	25	45	70	30
G6	60	45	30	60	45	30
G6+Regolatore	60	45	30	60	45	35
Gì O/Gì 6	70	60	35	70	60	35
G25	100	70	50	100	70	60
G40	130	100	60	130	100	60
G65	130	100	60	130	100	70
Per apparecchiature di regolazione a multi utenza e a classi contatori > a G6 le dimensioni dell'alloggio verranno definite in fase di sopralluogo						

Indicazioni generali:

Ogni nicchia o armadio deve essere dotata di sportello con misure pari a quelle indicate in tabella, dotato di luci di aerazione, e provvisto di sistema di chiusura senza l'utilizzo di chiavi personalizzate.

Nel caso l'istallazione avvenga in aderenza alla recinzione o al muro perimetrale, si dovrà predisporre un opportuno basamento per il sostegno dell'alloggiamento e per il passaggio della tubazione.

Le pareti delle nicchie in muratura devono essere intonacate, in modo da non consentire il passaggio di eventuali fughe di gas all'interno del muro che la circonda.

Non è consentito incassare armadietti metallici.